


اسپرنیکر ها دارای دمسی ۸ درجه سسانگراد و تاییدیه UL/FM

فصله اسپرنیکر ها از موانع اجرا مطابق ضوابط آتش نشانی رعایت گردد

حداکثر فاصله اسپرنیکر ها از سقف 30 سانتیمتر

اتشعلاب گبری جهت اسپرنیکر ها از زیر محفل نمیشد

لوله ها فولادی بدون درز رده 40 مانعشمال اتشعلاب گریزان طریق اتصالات و مسه راه استاندارد محفل میباشد

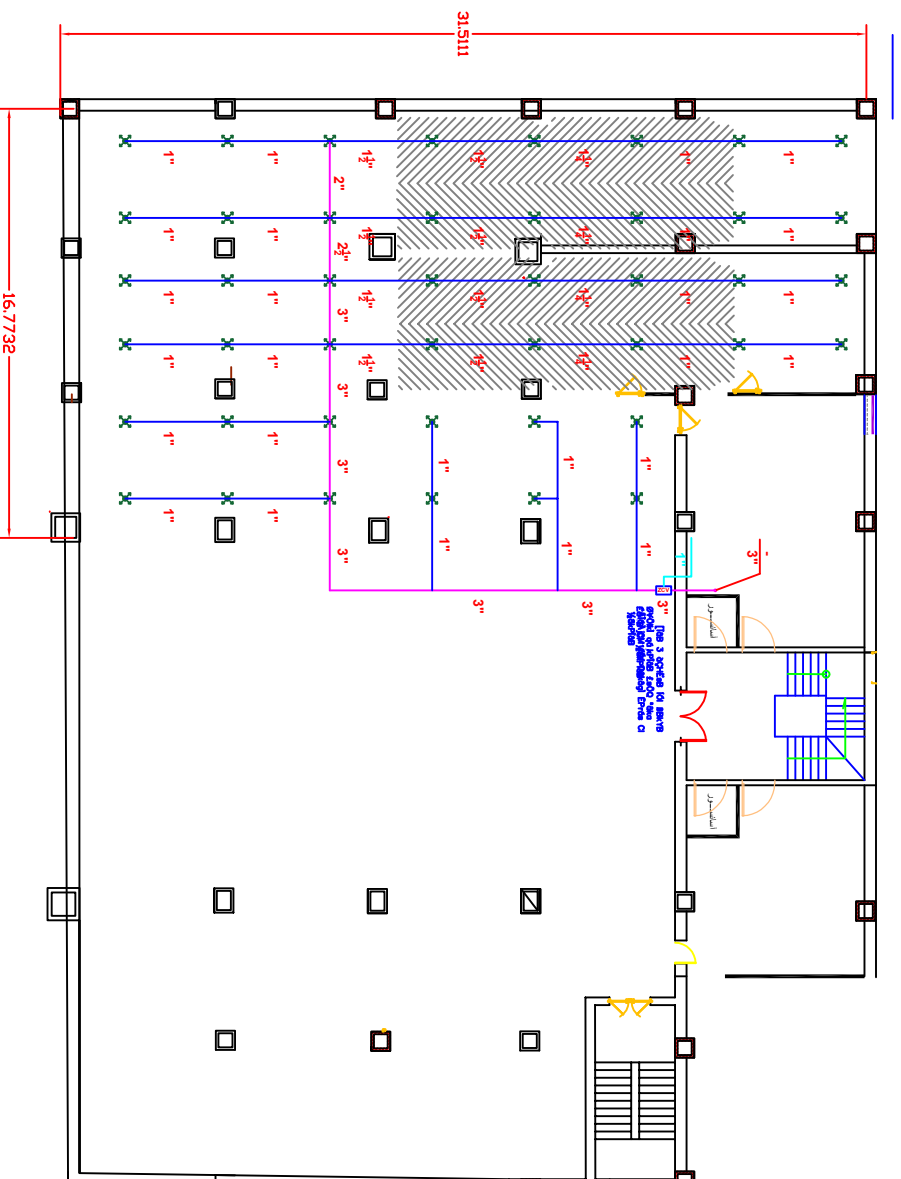


پلان لوله کشی اسپرنیکر زیر زمین طبقه منفی یک



راهنمای نقشه

نماد	توضیحات	
	اسپرنیکر پستالین زن	(I)
	اسپرنیکر بسالازن	(II)
	زون اسمبلی	(III)

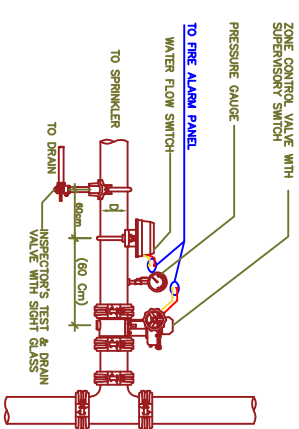

ZONE CONTROL VALVE DETAIL (ZCV) - UL/FM

نبروده

الاره امور شعبه حرارت رضوی

مختصان

مکان

کارفرما

نماینده

ناظر و مشاور