

اسپیژنکرها دارای ده‌مای تغریباً ۸ درجه سسائیگراد و تائیدییه UL/۴M

فصله اسپرینگرها از مواعع بر حین اجرا مطابق ضوابط آتش نشانی رعایت گردد

حد اکثر فاصله اسپیرونگرها از سقف 30 سانتیمتر

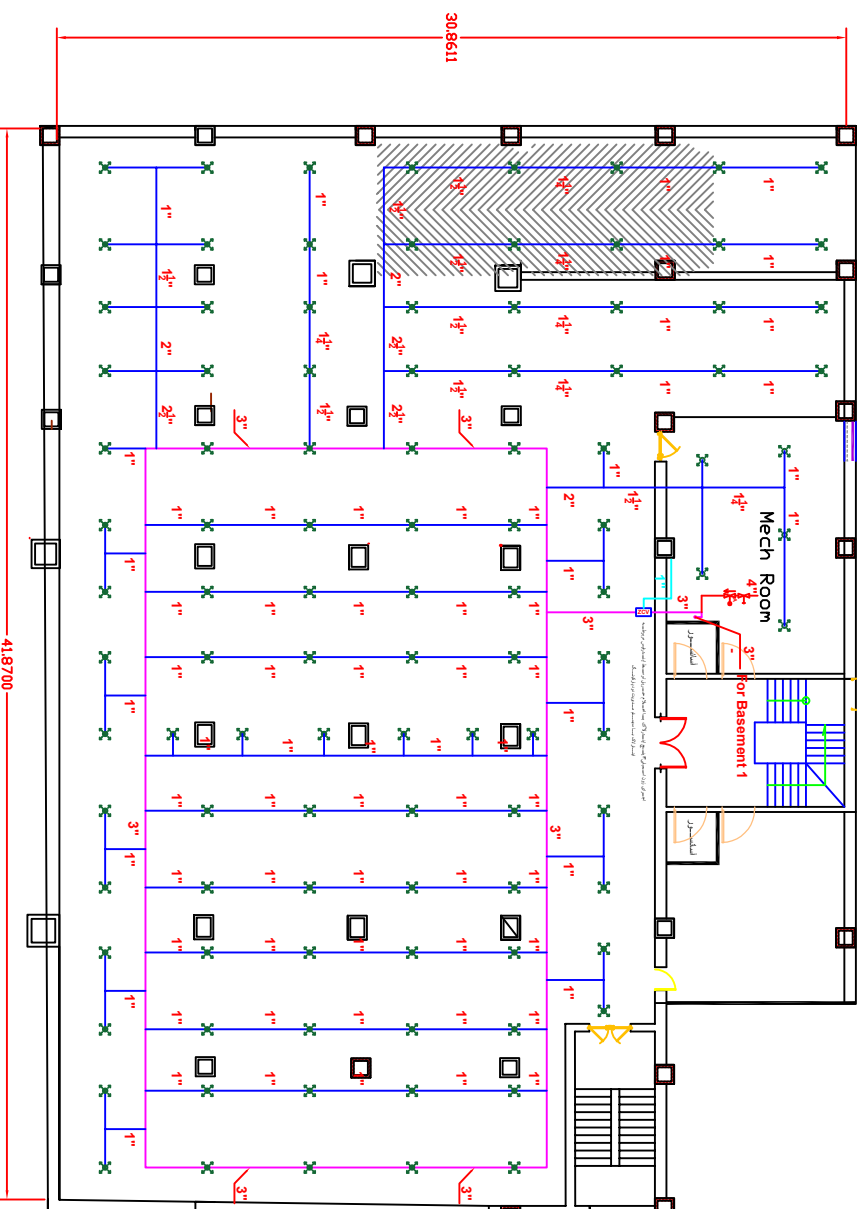
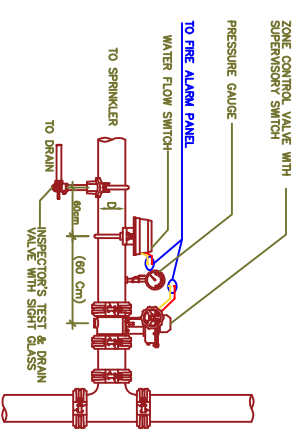
الانشعاب گیری جهت اسپرینکلرها از زیر مجاز فنیباشد

لوله ها فولادی بدون درز رده 40 مانپسمان انشعاب گیریناز طریق اتصالات و سه راه استاندارد مجاز میباشند

با توجه به مساحت پروژه سیستم هیپلیست در نظر گرفته شود

اتصال سیدتم اسپرینکلر به مخازن موجود عہدہ پیمانکار است

Main Pump:450 GPM,7 BAR UL/FM
Jockey Pump:20 GPM,7 BAR UL/FM

[illegible][illegible]