



شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان

امور تدارکات و قراردادهای

شرکت مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران

استعلام بها

توانیر

تعداد پیوست:

۴۰۵۰۷۰۴۶

شماره استعلام:

موضوع استعلام: خرید ۱۵ دستگاه یونیت خازنی ۱۸۰ کیلو و ۱۱/۵۵ کیلوولت تکفاز

آخرین تاریخ قبول پیشنهاد:

شرکت محترم:

آدرس شرکت:

تلفن:

دورنویس:

خواهشمند است آخرین بهای مقطوع پیشنهادی خود جهت خرید کالاهای مندرج در جدول زیر را در پاکت سربسته قرار داده، و با قید

شماره استعلام روی پاکت به امور تدارکات و قراردادهای، این شرکت تحویل فرمایید. ضمناً این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

کارشناس مسئول تدارکات

مسئول تدارکات

ظاهری عبده وند * علی

ردیف	کد کالا	شرح کد مشخصات فنی	واحد	تعداد	بهای واحد پیشنهادی (ریال)	بهای کل پیشنهادی (ریال)
۱	۴۲۱۰۲۲۰	یونیت خازنی ۱۸۰ کیلو وار ۱۱/۵۵ کیلو ولت تکفاز طرح پارس	سکته	۱۵		

بهای کل پیشنهادی به عدد:

بهای کل پیشنهادی به حروف:

شرایط معامله:

۱- نیازی به لحاظ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی نمیباشد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر همراه با صورتحساب یا صورت وضعیت معتبر میباشد.

۲- مدت زمان تحویل کالا ۳ ماه می باشد.

۳- محل تحویل کالا انبار برقی اسلام آباد برق منطقه ای اصفهان واقع در اصفهان-بلوار شفق می باشد.

۴- با برنده استعلام قرارداد خرید منعقد می گردد.

۵- برنده استعلام موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان ۱۰٪ مبلغ قرارداد می باشد.

۶- کلیه هزینه ها و کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات هزینه حمل و نقل و ... بعهده پیمانکار میباشد.

۷- حداقل مدت اعتبار پیشنهاد ۲۰ روز می باشد.

۸- جهت پاسخ به هرگونه سوال با شماره ۰۹۱۳۱۷۰۲۵۰۹ (آقای مهندس عطایی)

در ساعات اداری تماس حاصل نمایید.

۹- مهر و امضای کلیه مدارک و برگه پیشنهاد قیمت و بارگزاری در سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.


۱۰- بخشنامه شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مربوط به تعارض منافع در این خرید لازم الاجراست.

تاریخ

مهر و امضا خریدار

Erec.Co.Ir

دفتر فنی انتقال - ۰۴/۰۹/۲۴

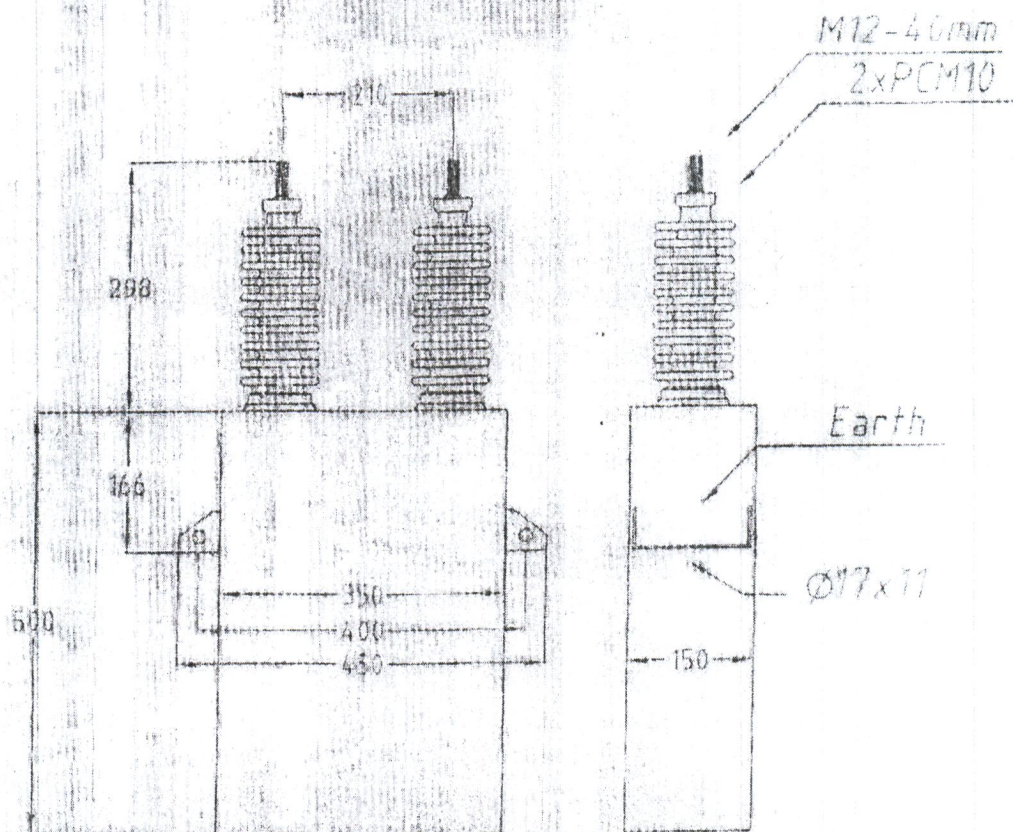

Type	BIL 50/150			
Qn.	180	kvar	Imp	Oil (NON-PCB)
Un	11550	V	Temp.	-25/+55 °C
Fn	50	Hz	Connection	2
In	15.6	A	Installation	Out Door
Cn	4.30	µF	Standard	IEC 60871-1
R	Yes	Mohm	Max dielectric stress at rated Voltage: 65kV/mm	