

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

شماره:

بسمه تعالی

پیوست:

مدیریت محترم بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

با سلام


احتراما، واحد تاسیسات برای نگهداری از ۳ دستگاه دیگ بخار بیمارستان و همواره آماده به کار بودن آنها به اقلام ذیل نیازمند است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم صورت پذیرد.

ردیف	شرح کالا	تعداد
۱	کنترلر دما (Temperature Control) - code: 15B2	۲ عدد
۲	رله کنتاکتور ۱۱ پایه فاینر - Part number: 60.13.8.230.0040 (10A - 250V)	۴۰ عدد
۳	پایه رله کنتاکتور ۱۱ پایه فاینر - Type : 90.23 (10A - 250V)	۴۰ عدد
۴	ترموکوپل نوع K با دامنه دمایی تا ۱۰۰۰ درجه سلسیوس برای لوله اگزاست دیگ بخار	۳ عدد
۵	فن تابلویی به سایز ۱۲ سانتی متر در ۱۲ سانتی متر (لبه به لبه قاب) - از جنس فلز - ولتاژ تغذیه ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت و جریان نامی ۰/۱۴ آمپر	۳ عدد


تصاویر تجهیزات نام برده به پیوست آمده است.

با تشکر

مهندس علی محمدی

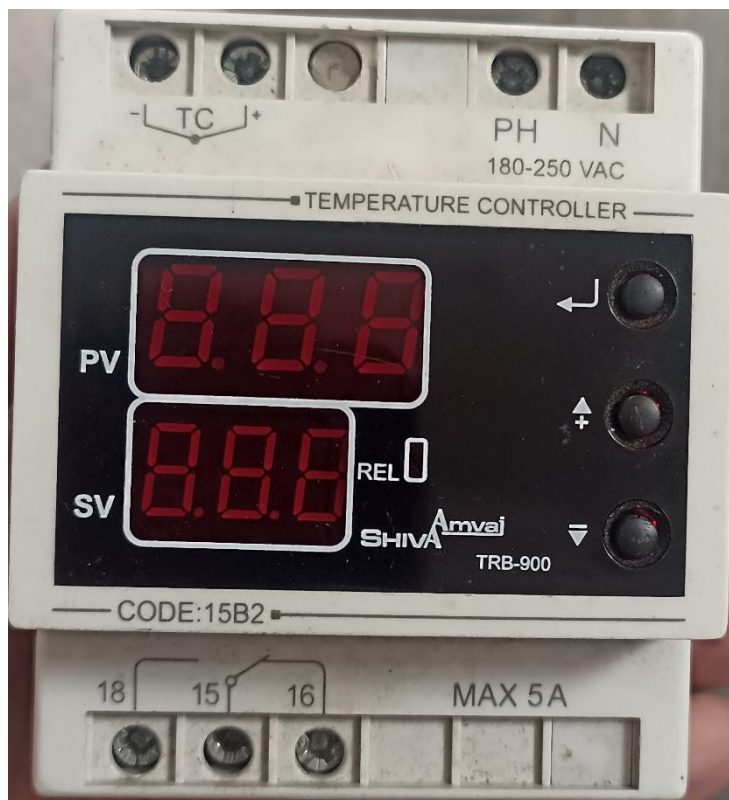

شکل ۱: کنترلر دما

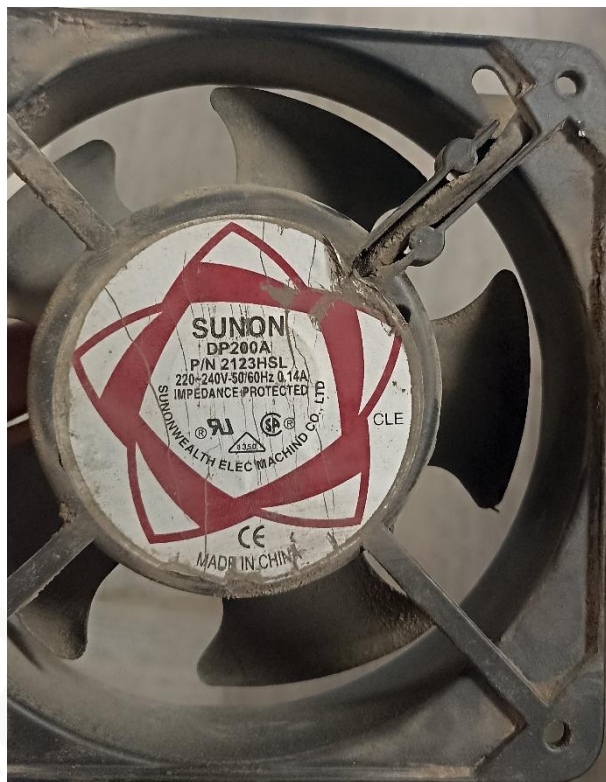

شکل ۲: فن تابلویی مورد نظر



شکل ۳: رله ۱۱ پایه فایندر



شکل ۴: پایه رله ۱۱ پایه فایندر